

## Prüfbericht PSA25-081

**Hersteller:** ABS Safety GmbH  
Gewerbering 18  
47623 Kevelaer  
Deutschland

**Auftraggeber:**  
(falls abweichend)

**Prüfgegenstand:** Persönliche Absturzschutzausrüstung – Anschlagseinrichtungen EN 795:2012 Typ A

**Ausführung:** Die Anschlagseinrichtung „ABS-Lock® V“ dient zur Sicherung von maximal einer Person gegen Absturz und ist zur Montage auf ausreichend tragfähigen Untergründen aus Stahl oder Beton vorgesehen (Abbildung 1 – Abbildung 2). Sie besteht aus einer gekanteten Blechlasche (t = 4 mm) aus korrosionsbeständigem Stahl (1.4301). Die Bohrung (Ø 12,5 mm) dient zur Aufnahme der entsprechenden Befestigungselemente. Die Aufnahme der PSAgA erfolgt über die ausgeführte Öffnung (Ø 28 mm). Die Anschlagseinrichtung ist für die Belastung in alle Richtungen vorgesehen.



Abbildung 1: ABS-Lock® V  
(Ansicht I)



Abbildung 2: ABS-Lock® V  
(Ansicht II)

**Prüfgrundlage:** EN 795:2012  
(EN ISO/IEC 17025 –  
Akkreditierungsumfang) ANSI/ASSE Z359.18-2017

**Zusätzliche  
Regelwerke:** EN 365:2004

| Prüfergebnis und<br>Konformitätsaussage: | Prüfanforderungen                      | Dokumentierende Berichte | Ergebnis  |
|--|--|--------------------------|-----------|
|  | 5.1 Allgemeines                        | --                       | BESTANDEN |
|  | 5.2 Materialien                        | --                       | BESTANDEN |
|  | 5.3 Konstruktion und Ergonomie         | --                       | BESTANDEN |
|  | 5.4 Verformung                         | --                       | BESTANDEN |
|  | 5.5 Dynamische und statische Prüfungen | PSA23-037                | BESTANDEN |
|  | 5.6 Kennzeichnung Informationen        | --                       | BESTANDEN |

**Zusammenfassung:** Das o.g. Produkt erfüllt die Anforderungen der angeführten Normen und zusätzlichen Regelwerke (siehe Abschnitt 1), wenn es entsprechend der Herstellerinformationen verwendet wird. Kapitel 6 umfasst eine detaillierte Zusammenfassung der Ergebnisse. Dieser Prüfbericht besteht aus 12 Seiten.

**Prüfort:** TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH, Seilfahrt 12, 44809 Bochum, Deutschland

**Prüfzeitraum:** 5. Juni 2025

**Ausstellungsdatum:** 20. Juni 2025

Jens Böhm, B.Eng

Geprüft / Prüfstelle  
TÜV AUSTRIA GMBH

Dipl.-Ing. (FH) Nicolai Stickdorn

Freigegeben / Prüfstelle  
TÜV AUSTRIA GMBH

## Inhaltsverzeichnis

|        |   |    |
|--------|---|----|
| 1.     | Prüfumfang .....  | 3  |
| 2.     | Mess- und Prüfeinrichtungen.....  | 4  |
| 2.1.   | Inventar.....   | 4  |
| 2.2.   | Prüfverbindungsmitel und Bestimmung der Fallhöhe.....                   | 4  |
| 3.     | Beschreibung des Prüfgegenstands.....                                   | 5  |
| 3.1.   | Allgemeine Beschreibung.....  | 5  |
| 3.2.   | Eingereichte Prüfgegenstände .....                                      | 5  |
| 3.3.   | Prüfaufbauten .....   | 6  |
| 4.     | Prüfungen .....   | 6  |
| 4.1.   | Prüfung der allgemeinen Anforderungen (EN 795:2012) .....               | 6  |
| 4.2.   | Prüfung der Korrosionsbeständigkeit (EN 795:2012) .....                 | 6  |
| 4.3.   | Prüfung der Konstruktion und Ergonomie (EN 795:2012) .....              | 6  |
| 4.4.   | Durchbiegung und Verformung (EN 795:2012) .....                         | 6  |
| 4.5.   | Dynamische Prüfungen .....  | 7  |
| 4.5.1. | Dynamischen Belastbarkeit und Integrität (EN 795:2012) .....            | 7  |
| 4.5.2. | Dynamische Festigkeit (ANSI/ASSE Z359.18-2017) .....                    | 7  |
| 4.6.   | Statische Prüfungen .....   | 7  |
| 4.6.1. | Statische Belastbarkeit (EN 795:2012) .....                             | 7  |
| 4.6.2. | Statische Festigkeit (ANSI/ASSE Z359.18-2017) .....                     | 7  |
| 5.     | Prüfergebnisse.....   | 7  |
| 5.1.   | Allgemeines (EN 795:2012).....  | 7  |
| 5.2.   | Materialien (EN 795:2012).....  | 7  |
| 5.3.   | Konstruktion und Ergonomie (EN 795:2012).....                           | 8  |
| 5.4.   | Prüfung der Verformung (EN 795:2012).....                               | 8  |
| 5.5.   | Ergebnisse der dynamischen und statischen Prüfungen .....               | 8  |
| 5.6.   | Kennzeichnung und Information .....                                     | 8  |
| 6.     | Zusammenfassung der Ergebnisse.....                                     | 9  |
| 7.     | Anhang.....   | 9  |
| 7.1.   | Messschriebe zu den Prüfungen .....                                     | 9  |
| 7.2.   | Fotodokumentation der Prüfungen .....                                   | 10 |
| 7.3.   | Übersicht der eingereichten und geprüften Herstellerinformationen ..... | 11 |

## 1. Prüfumfang

Im Rahmen der Prüftätigkeiten wurde gemäß der geltenden Akkreditierung der TÜV AUSTRIA GMBH die jeweils zutreffende ÖNORM herangezogen, welche inhaltlich mit der EN- bzw. DIN EN-Fassung übereinstimmt.

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>EN 795:2012</b>            | <b>Persönliche Absturzschutzausrüstung – Anschlagereinrichtungen</b>  |
| Abschnitt 4                   | Anforderungen   |
| Abschnitt 4.1                 | Allgemeines   |
| Abschnitt 4.2                 | Materialien   |
| Abschnitt 4.3                 | Konstruktion und Ergonomie  |
| Abschnitt 4.4                 | Besondere Anforderungen   |
| Abschnitt 4.4.1               | Anschlagereinrichtungen Typ A   |
| Abschnitt 4.5                 | Kennzeichnung und Information   |
| Abschnitt 5.1                 | Prüfeinrichtung   |
| Abschnitt 5.2                 | Anschlagereinrichtung Typ A   |
| Abschnitt 6                   | Kennzeichnung   |
| Abschnitt 7                   | Informationen, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden   |
| <b>ANSI/ASSE Z359.18-2017</b> | <b>Safety Requirements for Anchorage Connectors for Active Fall Protection Systems</b>  |
| Abschnitt 3.2.1.1             | Static Strength – Type A  |
| Abschnitt 3.2.2.1             | Dynamic Strength – Type A   |
| <b>EN 365:2004</b>            | <b>Persönliche Schutzausrüstung zum Schutz gegen Absturz – Allgemeine Anforderungen an Gebrauchsanleitungen, Wartung, regelmäßige Überprüfung, Instandsetzung, Kennzeichnung und Verpackung</b> |
| Abschnitt 4                   | Anforderungen   |
| Abschnitt 4.1                 | Allgemeines   |
| Abschnitt 4.2                 | Gebrauchsanleitung  |
| Abschnitt 4.3                 | Anleitungen für die Wartung   |
| Abschnitt 4.4                 | Anleitungen für regelmäßige Überprüfungen   |
| Abschnitt 4.5                 | Anleitungen für die Instandsetzung  |
| Abschnitt 4.6                 | Dokumentation   |
| Abschnitt 4.7                 | Regelmäßige Überprüfungen   |
| Abschnitt 4.8                 | Kennzeichnung   |

## 2. Mess- und Prüfeinrichtungen

Alle Mess- und Prüfmittel werden durch die akkreditierte Kalibrierstelle der TÜV AUSTRIA GMBH oder durch andere akkreditierte Kalibrierlabore kalibriert (EN ISO/IEC 17025C). Prüfeinrichtungen, die nicht akkreditiert kalibrierfähig sind, werden durch interne Qualitätssicherungsmaßnahmen überwacht. Alle Konformitätsaussagen werden in Übereinstimmung mit dem Leitfaden ILAC G8:2019-09 und der binären Entscheidungsregel (siehe Abschnitt 4.2.1) getroffen. Demnach sind mögliche Konformitätsaussagen positiv, wenn der ermittelte Messwert den vorgegebenen Grenzwert einhält.

### 2.1. Inventar

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Inventarnummer</b> | <b>Maschinen und Prüfstände</b>                              |
| 242682553             | Versuchsprüfstand  |
| <b>Inventarnummer</b> | <b>Kraftmessung</b>  |
| 10131                 | Kraftaufnehmer – S9M / 50 kN                                 |
| <b>Inventarnummer</b> | <b>Zusätzliche Messeinrichtung</b>                           |
| 7198                  | Messschieber – Digi-MET Digitaler Taschenmessschieber 150 mm |
| 7199                  | Laserline DigiLevel Pro 30 cm                                |
| <b>Inventarnummer</b> | <b>Mess- und Prüfhilfsmittel</b>                             |
| 71                    | Messanzeiger   |
| 7230                  | Messkraftverstärker – Quantum MX440B                         |
| --                    | Gliedermaßstab – 2 m (III)                                   |
| --                    | Maßband – 5 m (II)   |
| --                    | Prüfseile (2 m)  |

### 2.2. Prüfverbindungsmittel und Bestimmung der Fallhöhe

EN 795:2012

Es werden ungebrauchte Prüfverbindungsmittel (Bergseil nach EN 892 mit  $\varnothing 11$  mm) verwendet. Die Fallhöhe, welche zur Erzeugung einer spezifischen Auffangkraft erforderlich ist, wird unter Verwendung einer starren Prüfmasse ermittelt, indem eine Prüfung unter Verwendung eines an einer baulichen Einrichtung befestigten Anschlagpunktes durchgeführt wird (Tabelle 1).

| Benutzer  | Prüfverbindungsmittel | spezifische Auffangkraft<br>$F_s$ [kN] | $m_{dyn.}$<br>[kg] | $\Delta h_{Fall}$<br>[m] | $F_{max.}$<br>[kN] | Erg |
|-----------|-----------------------|--|--------------------|--------------------------|--------------------|-----|
| 1. Person | 2 m                   | $F > 9$ kN                             | 100                | 2,3                      | 9,12               | ✓   |

Tabelle 1: Prüfverbindungsmittel und Bestimmung der Fallhöhe (EN 795:2012)

ANSI/ASSE Z359.18-2017

Es werden Hebebänder (WLL 1t; Länge 1,5 m) als Prüfverbindungsmittel verwendet. Die Fallhöhe der starren Prüfmasse, die bei einer frei fallenden Prüfmasse an einem starren Anschlagpunkt erzeugt wird, wird unter Verwendung einer starren Prüfmasse von 128 kg ermittelt. Dieser Kraftwert wird anschließend auf den Prüfstand übertragen und die erforderliche Fallhöhe ermittelt (Tabelle 2).

| Prüfverbindungsmittel           | Prüfung                    | Untergrund | $m_{dyn.}$<br>[kg] | $\Delta h_{Fall}$<br>[m] | Spitzenauffangkraft<br>$F_{max.}$<br>[kN] | Bemerkungen                               | Erg |
|---------------------------------|----------------------------|------------|--------------------|--------------------------|---|---|-----|
| Hebeband<br>WLL 1t, Länge 1,5 m | Frei fallende<br>Prüfmasse | Stahl      | 128                | 0,9                      | 22,02                                     | Feststellen der<br>Kraft                  | ✓   |
| Hebeband<br>WLL 1t, Länge 1,5 m | Frei fallende<br>Prüfmasse | Stahl      | 128                | 0,9                      | 22,10                                     | Validierung                               | ✓   |
| Hebeband<br>WLL 1t, Länge 1,5 m | geführte<br>Prüfmasse      | Stahl      | 128                | 2,3                      | 22,12                                     | Übertragung der<br>Kraft auf<br>Prüfstand | ✓   |
| Hebeband<br>WLL 1t, Länge 1,5 m | geführte<br>Prüfmasse      | Stahl      | 128                | 2,3                      | 22,06                                     | Validierung                               | ✓   |

Tabelle 2: Prüfverbindungsmittel und Bestimmung der Fallhöhe (ANSI/ASSE Z359.18-2017)

### 3. Beschreibung des Prüfgegenstands

Anmerkung: Die Informationen im Kapitel 3.1 und 3.2 wurden durch den Auftraggeber bereitgestellt.

#### 3.1. Allgemeine Beschreibung

Die Anschlagereinrichtung „ABS-Lock® V“ dient zur Sicherung von maximal einer Person gegen Absturz und ist zur Montage auf ausreichend tragfähigen Untergründen aus Stahl oder Beton vorgesehen. Sie besteht aus einer gekanteten Blechlasche ( $t = 4 \text{ mm}$ ) aus korrosionsbeständigem Stahl (1.4301).

Die Bohrung ( $\varnothing 12,5 \text{ mm}$ ) dient zur Aufnahme der entsprechenden Befestigungselemente. Die Aufnahme der PSAgA erfolgt über die ausgeführte Öffnung ( $\varnothing 28 \text{ mm}$ ). Die Anschlagereinrichtung ist für die Belastung in alle Richtungen vorgesehen (Abbildung 3 – Abbildung 4).



Abbildung 3: ABS-Lock® V  
(Ansicht I)



Abbildung 4: ABS-Lock® V  
(Ansicht II)

#### 3.2. Eingereichte Prüfgegenstände

Die Anzahl der erforderlichen Proben wurde im Vorfeld mit dem Auftraggeber, unter Berücksichtigung der zu prüfenden Verfahren abgestimmt.

Die Probenahme von repräsentativen Prüfgegenständen erfolgte, nach Abschluss des letzten Fertigungsschrittes, durch den Auftraggeber. Die Bereitstellung der Proben erfolgte durch den Auftraggeber selbst oder durch eine von ihm beauftragte Organisation. Demnach gelten die Ergebnisse der technischen Prüfungen für die Proben, wie erhalten.

Unmittelbar nach Entgegennahme der Probe(n) erfolgte eine Sichtkontrolle auf Unversehrtheit. Hierbei konnte kein negativer Zustand der Probe(n) festgestellt werden. Die zur Prüfung eingereichten Prüfgegenstände sind in Tabelle 3 aufgeführt.


Alle Bezeichnungen in Kapitel 5 beziehen sich immer auf diese Typenbezeichnungen.

| Pos. | Typ-Bezeichnung   | Stück | Eingangsdatum |
|------|---|-------|---------------|
| 1    | Anschlagereinrichtung „ABS-Lock® V“<br>- Montageset für Betonuntergründe<br>- Montageset für Stahluntergründe | 2     | 04.06.2025    |

Tabelle 3: Auflistung der eingereichten Prüfgegenstände

### 3.3. Prüfaufbauten

Die Anschlagereinrichtung wurde nach Herstellervorgaben an einem den Anwendungsfall nachempfunden Untergrund montiert. Der nachfolgende Prüfaufbau A zeigt die Anschlagereinrichtung „ABS-Lock® V“ mit der Richtung der Krafteinleitung.

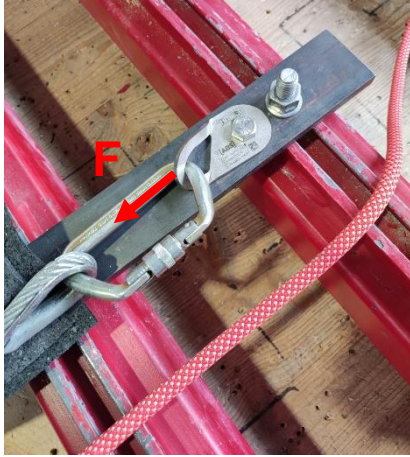

*Prüfaufbau A: Anschlagereinrichtung „ABS Lock V“ mit der Richtung der Krafteinleitung. Montage auf Stahluntergrund mittels Schraube M12 (gekontert)*

## 4. Prüfungen

Die Versuche werden in Form von Sichtprüfungen und Messungen durchgeführt. Für die in Kapitel 4.5.2 und 4.6.2 aufgeführten Anforderungen (Dynamic Strength and Residual Strength), liegen bereits Ergebnisse vor. Dokumentiert in dem Prüfbericht PSA23-037. Aus diesem Grund erfolgen hier ausgewählte Prüfungen.

### 4.1. Prüfung der allgemeinen Anforderungen (EN 795:2012)

Es erfolgt ein Abgleich der allgemeinen Anforderungen u. a. in Bezug auf Ausführung, Verwendung und Gewicht der Anschlagereinrichtung.

### 4.2. Prüfung der Korrosionsbeständigkeit (EN 795:2012)

Repräsentative Muster metallischer Teile werden für eine Dauer von 24+0,5 h einem neutralen Salzsprühnebel nach EN ISO 9227 ausgesetzt und dann für eine Dauer von 60+5 min bei 20±2 °C getrocknet.

Danach wird das Verfahren wiederholt, sodass das die Muster insgesamt zunächst 24+0,5 h exponiert sind, dann 60+5 min trocknen, noch einmal weitere 24+0,5 h exponiert sind und 60+5 min trocknen.

Die Muster werden untersucht und überprüft, dass sie die entsprechenden Anforderungen erfüllen. Wenn es erforderlich ist, die inneren Einzelteile einer Sichtprüfung zu unterziehen, werden die Muster dazu zerlegt.

### 4.3. Prüfung der Konstruktion und Ergonomie (EN 795:2012)

Bei der Prüfung der Konstruktion und Ergonomie, wird die Anschlagereinrichtung auf u. a. auf scharfe Kanten oder Grate untersucht, die den Benutzer verletzen oder die persönliche Absturzsicherung beschädigen könnten.

### 4.4. Durchbiegung und Verformung (EN 795:2012)

Die Prüfung der Verformung an der Anschlagereinrichtung erfolgt mit einer Belastung von 0,7 kN über einem Zeitraum von 1 min. Bei der Prüfung der Verformung darf kein Teil der Anschlagereinrichtung eine dauerhafte Verformung von mehr als 10 mm in Richtung der Belastung aufweisen.

## 4.5. Dynamische Prüfungen

### 4.5.1. Dynamischen Belastbarkeit und Integrität (EN 795:2012)

An die Anschlagereinrichtung wurde der Kraftaufnehmer (50 kN, 4800 Hz Messfrequenz, Butterworth Filter Tiefpass 4. Ordnung, 48 Hz Grenzfrequenz) mit einem Karabiner befestigt. Daran wurde das Prüfverbindungsmittel (dynamisches Bergseil) mit einem weiteren Karabiner eingehängt. Am anderen Ende des Prüfverbindungsmittel wurde das zur Prüfeinrichtung gehörende Stahlseil eingehängt.

Für die Prüfung der dynamischen Belastbarkeit wurde eine spezifische Prüfmasse von in das System gehängt und anschließend um die vorher ermittelte Fallhöhe hochgefahren. Die Prüfmasse wurde ohne Anfangsgeschwindigkeit fallen gelassen und die maximale Auffangkraft am Anschlagpunkt gemessen.

Auf die Prüfung der Integrität, nach der Prüfung der dynamischen Belastbarkeit wurde verzichtet, da die Prüfung der statischen Belastbarkeit an dem zuvor dynamisch belasteten Prüfmuster und im direkten Anschluss an die Prüfung der dynamischen Belastbarkeit erfolgte.

Die bei der Prüfung der dynamischen Belastbarkeit verwendete Prüfmasse und Vorlasten sind Tabelle 4 zu entnehmen.

| Person | Prüfmasse [kg] | Vorlast (hängende Stahlmasse) [kg] | Prüfverbindungsmittel                  |
|--------|----------------|------------------------------------|--|
| 1.     | 100            | /                                  | dynamisches Bergseil (2 m) nach EN 892 |

Tabelle 4: Prüfung der dynamischen Belastbarkeit nach EN 795:2012

### 4.5.2. Dynamische Festigkeit (ANSI/ASSE Z359.18-2017)

Bei der Prüfung wurde die dafür gewählte Fallhöhe vorher ermittelt, indem eine 128 kg Masse im Fallturm über die in der ANSI/ASSE Z359.18-2017 geforderten 0,9 m Fallhöhe fallen gelassen wurden. Im Anschluss wurde eine Fallhöhe ermittelt, die in dem Prüfstand an einem fixen Anschlagpunkt inklusive aller Verluste durch Reibung der Umlenkrollen etc. eine vergleichbare Kraft erzeugt. Die ermittelte Fallhöhe beträgt 2,3 m.

## 4.6. Statische Prüfungen

### 4.6.1. Statische Belastbarkeit (EN 795:2012)

Bei der Prüfung der statischen Belastbarkeit wurde das gleiche Muster statisch bis 12 kN belastet und die Kraft für 3 Minuten gehalten.

Da die Prüfungen der dynamischen und statischen Belastbarkeit am identischen Prüfmuster erfolgten, wurde auf die Prüfung der Integrität verzichtet.

### 4.6.2. Statische Festigkeit (ANSI/ASSE Z359.18-2017)

Anschließend wurde die Prüflast auf 22,2 kN erhöht und für weitere 3 Minuten gehalten bzw. wurde die Anschlagereinrichtung bis zum Versagen einer Komponente belastet.

## 5. Prüfergebnisse

### 5.1. Allgemeines (EN 795:2012)

Ein unbeabsichtigtes Lösen von Einzelteilen mit einem Anschlagpunkt ist nicht möglich.

Die Anschlagereinrichtung ist so ausgelegt, dass ihre Konstruktion und ihre Größe ein freies Rotieren der Verbindungselemente ermöglicht und diese in der gewünschten lasttragenden Position im Anschlagpunkt platziert sind. Das Gewicht jedes Einzelteiles der Anschlagereinrichtung ist geringer als 25 kg.

Die Anschlagereinrichtung, die aus mehr als einem Einzelteil besteht, ist so ausgelegt, dass durch ihre Konstruktion nicht der Anschein entsteht, die Einzelteile seien ordnungsgemäß zusammengesetzt, obwohl sie nicht richtig miteinander verbunden oder eingestellt sind.

### 5.2. Materialien (EN 795:2012)

Nach der Prüfung konnte augenscheinlich keine Veränderung des Grundmaterials festgestellt werden, die die Funktion beeinträchtigen.

### 5.3. Konstruktion und Ergonomie (EN 795:2012)

Die Anforderungen an Konstruktion und Ergonomie der Anschlagereinrichtung werden erfüllt. Die Anschlagereinrichtung weist keine scharfen Kanten oder Grate auf, durch die der Benutzer verletzt werden kann oder durch die die Anschlagereinrichtung oder jeder andere Bestandteil der persönlichen Absturzschutzausrüstung eingeschnitten, aufgeraut oder auf andere Weise beschädigt werden kann.

### 5.4. Prüfung der Verformung (EN 795:2012)

Auf die Prüfung wurde auf Grund der konstruktiven Ausführung verzichtet.

### 5.5. Ergebnisse der dynamischen und statischen Prüfungen

Die Ergebnisse der Prüfung der dynamischen und statischen Belastbarkeit sind in Tabelle 6 zusammengefasst.

| Prüfgrundsatz             | Prüfaufbau Prüfung | Person | Auffangkraft [kN] | Statische Last [kN] | Zeit [min] | Ergebnis              |
|---------------------------|--------------------|--------|-------------------|---------------------|------------|-----------------------|
| EN 795:2012               | A<br>TS02-V01      | 1.     | 8,66              | --                  | --         | Prüfmasse aufgefangen |
|                           | A<br>TS02-V02      | --     | --                | 12,00               | 3          | Prüflast gehalten     |
| ANSI/ASSE<br>Z359.18-2017 |                    | --     | --                | 22,2                | 3          | Prüflast gehalten     |

Tabelle 5: Ergebnisse der Prüfung der dynamischen und statischen Belastbarkeit

Die Prüfmasse wurde bei allen Versuchen aufgefangen und die statische Last über den angegebenen Zeitraum gehalten. Die Anforderungen an die dynamische und statische Belastbarkeit wurden erfüllt.

### 5.6. Kennzeichnung und Information

Die Kennzeichnung entspricht den Anforderungen der EN 795:2012 Abschnitt 6 und der EN 365. Gemäß Herstellerangaben ist der Anschlagpunkt geeignet für die Benutzung durch eine Person.

Die Montage- und Verwendungsanleitung entspricht den Anforderungen den zutreffenden Punkten der EN 795:2012 Abschnitt 7 und der EN 365 (Abbildungen 5).

Des Weiteren sind auf der Kennzeichnung vermerkt:

- ANSI/ASSE Z359.18-2017




Abbildung 5: Kennzeichnung

## 6. Zusammenfassung der Ergebnisse


Die Anschlagereinrichtung „ABS-Lock® V“ der Firma ABS Safety GmbH entspricht bei Montage und Verwendung entsprechend den mitgelieferten Herstellerunterlagen den Anforderungen der aufgeführten Normen und Regelwerken.

Die Anschlagereinrichtung Typ A kann für die folgenden Anwendungen und unter den folgenden Bedingungen verwendet werden:


- PSA zum Schutz gegen Sturz aus der Höhe von maximal eine Person (EN 795:2012)
- PSA zum Schutz gegen Sturz aus der Höhe von maximal einer Person (ANSI/ASSE Z359.18-2017)

## 7. Anhang

### 7.1. Messschriebe zu den Prüfungen

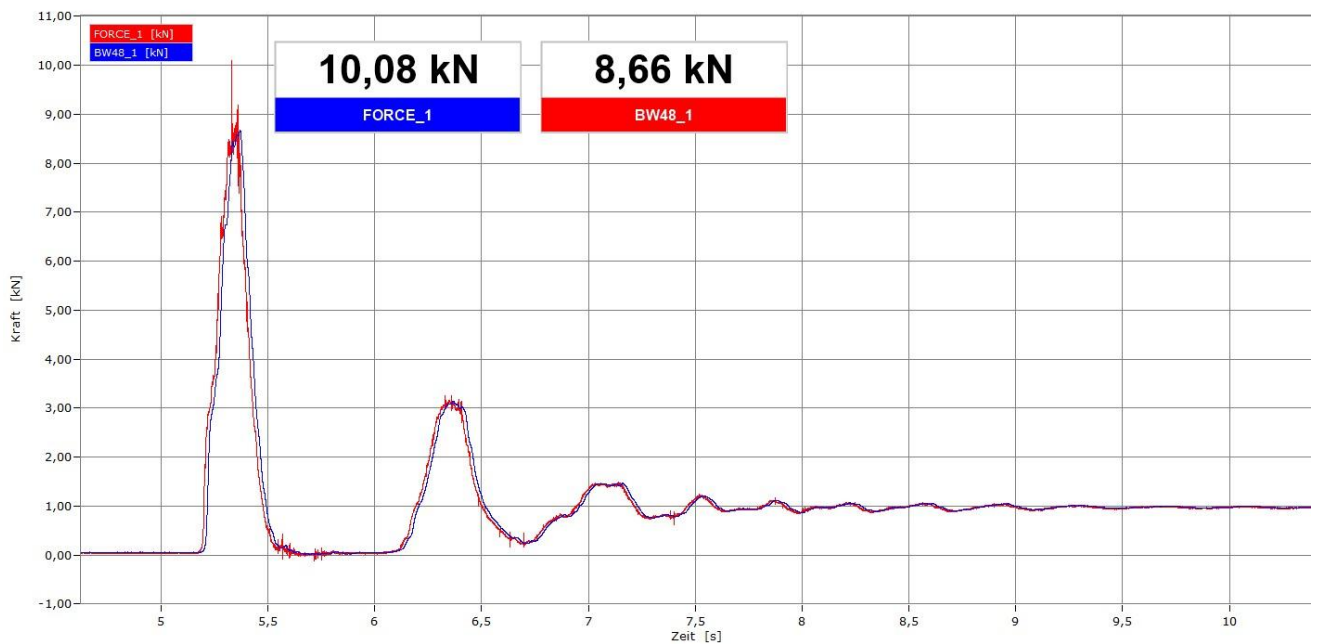

Messschrieb zu TS02-V01: Prüfung der dynamischen Belastbarkeit 1. Person

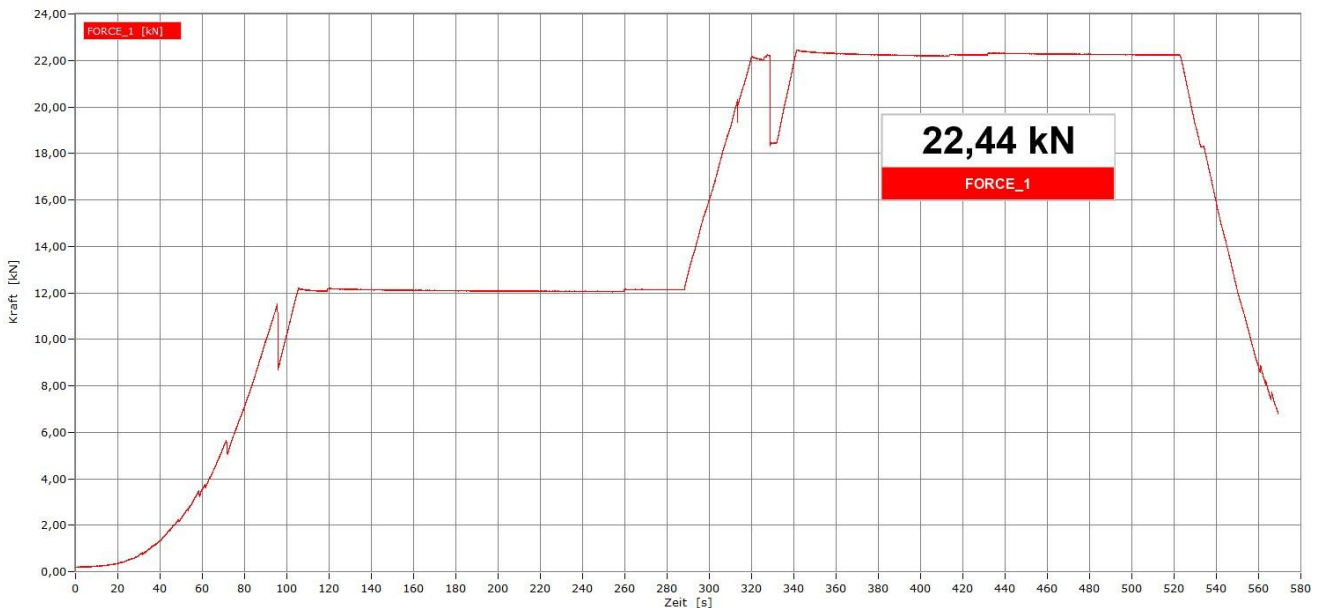

Messschrieb zu TS02-V02: Prüfung der statischen Belastbarkeit


## 7.2. Fotodokumentation der Prüfungen



Prüfaufbau A: TS02-V00 (Ansicht I)



Prüfaufbau A: TS01-V00 (Ansicht II)

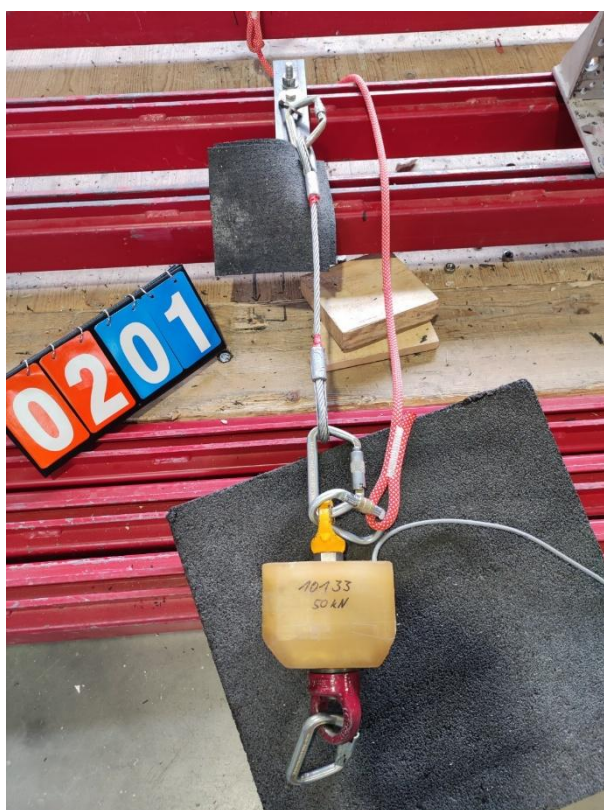

Prüfaufbau A: TS02-V01



Prüfaufbau A: TS01-V02

### 7.3. Übersicht der eingereichten und geprüften Herstellerinformationen

| Pos. | Dokumententyp<br>Dokumentenname  | Seiten | Eingangs-<br>datum<br>Version | MD5                                      | Ergebnis    |
|------|--|--------|-------------------------------|--|-------------|
| 1    | <b>PSA-100 Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen</b><br>ABS-Safety-Sicherheitshinweise-DE-EN.pdf | 16     | 20.06.2025                    | fb1fe50e0c3ec<br>97a358c03d42<br>8d5e2d4 | freigegeben |
| 2    | <b>PSA-010 Gebrauchs-/ Montageanleitung</b><br>ABS-Safety-Pruefbuch.pdf                                    | 4      | 20.06.2025                    | 9c336f67ffddbc<br>098d3573936a<br>d4827d | freigegeben |
| 3    | <b>PSA-030 Technische Zeichnung</b><br>ENG-010242_1.pdf  | 1      | 20.06.2025                    | c4af33e0d92af<br>b09f370e531e<br>2082382 | freigegeben |
| 4    | <b>PSA-030 Technische Zeichnung</b><br>ENG-010242_2.pdf  | 1      | 20.06.2025                    | d8df8f29adc7f7<br>1793cb9924f4c<br>820f9 | freigegeben |
| 5    | <b>PSA-040 Werks-/ Materialzeugnis</b><br>3.1 - 4 mm Blech.tif   | 1      | 20.06.2025                    | eff5a1658cbff4<br>6164110ea54a<br>4f95d9 | freigegeben |
| 6    | <b>PSA-010 Gebrauchs-/ Montageanleitung</b><br>MoA-003-09 - ABS-Lock V.pdf                                 | 8      | 20.06.2025                    | 651581e4202c<br>9af32058cf330<br>6f8d582 | freigegeben |

# ENDE DES PRÜFBERICHTS

